

Infylls i tre ex och bifogas ansökan om lån eller ansökan om byggnadslov (blankett Kab nr 172).
Vid till-, på- eller ombyggnad eller annat arbete beträffande byggnad beskrives dessas nuvarande skick samt anges vilka ändringar som avses sätta till hur arbetet skall utföras.
Betr. grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionsstift, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongvolym, värme-, ljud- och vattenisoler. Ifråga om betongbjälklag anges antal bältrader.

Byggnadslov beviljat av
TEKNIK BESKRIVNING Byggnadsnämnden den 28/5 1963
Everöd den 6/5 1963
Ansvarig arbetsledare
20.12.62

Kommun	Länsbeteckning	Fastighetsbeteckning
Everöd	L	LYNGBY 19:100
Sökandens namn Chaufför Nils B. Knutsson		
Sökandens adress och telefon Brevlåda 455, Everöd 38059		
Grund Undergrundens beskaffenhet och måktighet Pinnmo.		
Grundläggningssätt Grundplattor på frostfritt djup, b=20 cm, b anpassad efter markens bärlighet. Betong III K 150. Arm. 2 Ø 12.		
Yttre grundmur Puts, 25 cm betonghåsten 9 hålrader murbruk KC 11/4.		
Värmeisolering Slamning med KC 11/3, 1 gg strykning med kall- och 1 gg med varmasfalt. Söder Slätputs bränduren, bruk KC 21/4. Dränering 1 str. 4" tegelrör på 5 cm grusskikt.		
Inre grundmur 20 cm betonghåsten, murbruk KC 11/4, puts på båda sidor.		
Vägg Yttrevägg i allmänhet och under fönster 1" porös resp. 1/8" hård träfiberskiva, papp YAC 400/150, 4" fiberplank, papp AC 150/200, 30 mm luftspalt, 4-stens fasadtegel.		
Innervägg börande 3" fiberplank 1" porös resp. 1/8" hård träfiberskiva på båda sidor.		
Lägenhetsavskiljande Yttertak, snedtak och hängbjälk Packverkstakstolar av trä 27° taklutning c/o 120 cm, 17 mm spontad panel underlagspapp YAC 800/275, 9x22 mm strösläkt, 22x35 mm bärläkt, taktegel resp. betongtakpannor. Takstolarna är impregnerade genom dopning i BP-Hylosan.		
Tropostomstolande Tropostomstolande		
Övriga Lika bärande innervägg.		
Brändmur		
Bjälklag Källerbjälklag 1/8" hård träfiberskiva + 22 mm golvtä, eller 22 mm spånskiva, resp. 23 mm lamellparkett, 2"x3" regler c/o 60 cm, 90 mm kutterspånsfyllning, 15-15 cm armerad betongplatta. Betong III K 150.		
Mellanbjälklag Packverkstakstolarnas underramar c/o 120 cm, 2"x3" spikregel c/o 120 cm mellan underramarna, 25 cm kutterspånsfyllning, papp YAC 400/150, 15 mm spontad panel.		
Allanbjälklag Balkonger		
Tropost Inv. av trä. Utv. av betong.		
Tak Yttertak, snedtak och hängbjälk Packverkstakstolar av trä 27° taklutning c/o 120 cm, 17 mm spontad panel underlagspapp YAC 800/275, 9x22 mm strösläkt, 22x35 mm bärläkt, taktegel resp. betongtakpannor. Takstolarna är impregnerade genom dopning i BP-Hylosan.		
Övriga Lika bärande innervägg.		
Brändmur		

28.888. Efter konsultation i Kvalitetskontrollen den 28/5 1963.
På byggnadsnämndens vägnar:
Ansvarig arbetsledare

Material och måttningsbehandling. Använd helt litterering enligt Byggnadsnämnden		Värmeinstallation m m	
Koppar, håll, golv	Tn4 .2	Värmevärm	☒ Värmeluft
Vägg	Rjl .1 (hårda) Vv .40478	☒ Radiatorer	☐ Slingor i golv
Tak	Rjl .1 (hårda) Vv .40478	☒ Sjalv-cirkulation	☒ Pump-cirkulation
snickerier	X(31).122 Vvv .5067LB X(32).3 Gaboonfanerade Vvv .5087LB X(7).2 Rjl .2 Vvv .5087LB	☒ Fönster	☒ Värmeluft-bildning
Rum, golv	Vardagsrum Ti .132 Vz .5024	☒ Värmeluft-panna	☒ Varmt golv
Övriga rum Tn4 .2		☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Vägg	Rjl .1 (porösa) Vj .4131	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Tak	Hi .732 Vjt .5031S	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
snickerier	Lika som under kapprum, hall	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Käll, golv	Tn6 .2	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Vägg	Rjl .1 (hårda) Vv .40478 Un6 .1 (stänkek.)	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Tak	Rjl .1 (hårda) Vv .40478	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
snickerier	Lika som under kapprum, hall	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Yttre måttningsarbeten	snickerier X(31).122, X(32).3 (furu) Vv .5022 Hi .522, Hi .542 Vv .5012 Hi .756 Vv .5022	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Övriga uppgifter	plåt- och smidesarbeten Förs. plåt Vv .6010 + Vv .6061 Järndet. Vv .6040 + Vv .6062	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Övriga uppgifter	Inv. Taklist Vvv .5047M Golvsocklar Vvv .5057LB Foder o. lister Vvv .5057LB Utv. Hi .763(fönsterpartier)Vv .5012 X(32).3 (teak) Vz .5022	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Byggnadsnämndens yttrande	Byggnadslov ☒ lämnat ☐ inte lämnat ☐ erfordras ☐ erfordras ej	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Byggnadsnämndens underskrift	Byggnadsnämnden den <u>6 maj 1963</u>	☒ Villapanna	☒ Varmt golv
Byggnadsnämndens underskrift	Byggnadsnämnden den <u>6 maj 1963</u>	☒ Villapanna	☒ Varmt golv

ANSVARIG ARBETSLEDARE (Ansökan ingives i tre exemplar)		Der Byggn. 25/63 Inkom den	
Byggherrens namn och postadress Nils Börje Knutsson Nr 7 Everöd		Byggnadsnämnden i Everöd	
044/ 38059 Telefonadress			
Stadsdel, samhälle Everöd			
Kvarter o. tomt (eller annan fastighetsbeteckning) LYNGBY 19:100			
Byggnadsplats Belägenhet (gatadress o. d.)			
Byggnadsföretag ☒ Nybyggnad Anslutning om byggskidlar den <u>20/12-1962</u> ☐ Ombyggnad Beviljad den <u>29-4-1963</u> ☐ Tillbyggnad Övriga uppgifter.			
Förelagen arbetsledare Sven Davidsson Telefonadress Gringelstad G. Köpinge Övriga uppgifter.			
Byggnadsnämndens beslut Enligt § 12 den <u>12 sept 1963</u> blev avsnittande ansökan om godkännande av ansvarig arbetsledare beviljad. Everöd den 14/9 1963 <i>Ansvarig arbetsledare</i> På byggnadsnämndens vägnar: Seitr.			

289

NH111

16X


031

01


770217

25687 HERR NILS KNUTSSON, EREBÖ.


AG-13-RT
SÖDERSTRÖM



OVAN NOCK




SKÄRNING I VINDSBJÄLKLAG




SKÄRNING I BOTTENBJÄLKLAG
SKALA 1:20

1	REÖRÖR	FRÅN	PANNRUM
2	REÖRÖR	TVÄTTSTUGA	
3	IMÖR		
4			KÖK

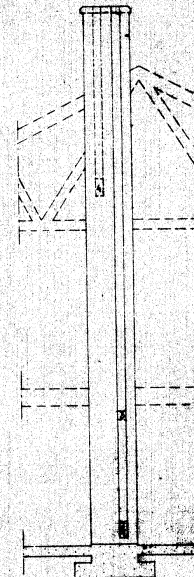


LÄNGDSEKTION
SKALA 1:20

SITUATIONSPLAN
ÖVER
LYNGBY 19¹⁰⁰ I EVEREDS KOMMUN

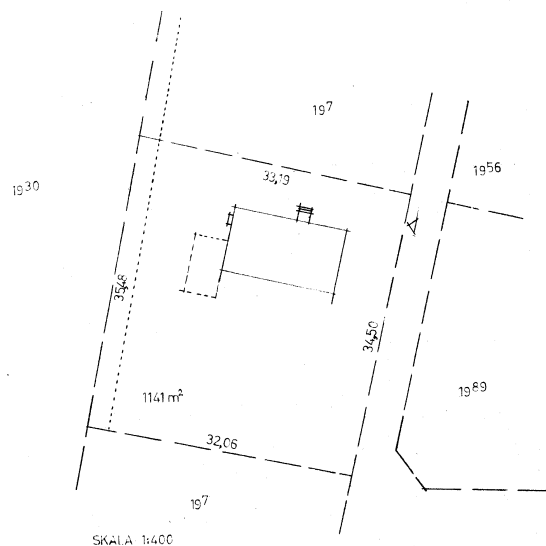

AB HULTSFREDSINDUSTRIERNA
DISTRIKTSKONTORET KRISTIANSTAD 3/4-63

H. Werners

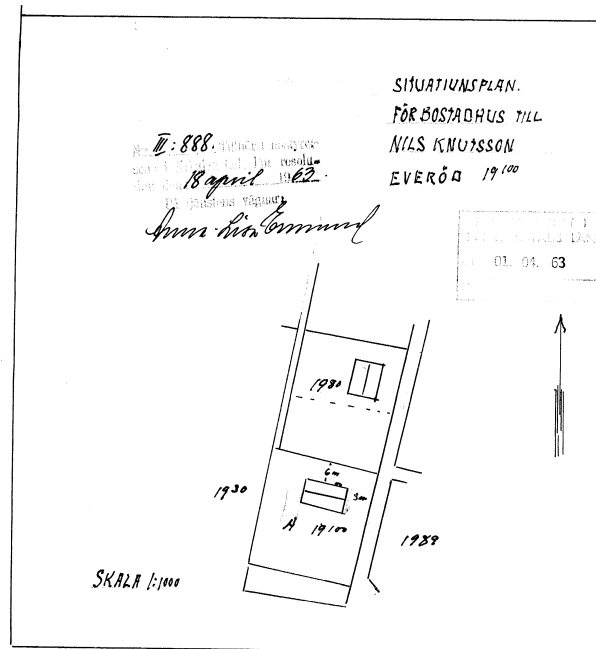

289

NH111

16X

08111101

776217